


**Pressebericht vom 10.08.2017**

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
10.08.2017	19:04Uhr	Klinikum Herford	10.08.2017 um 20:20 Uhr

<b>Einheiten</b>	Hauptwache, Löschzug Mitte, Löschgruppe Dieb- rock, Löschgruppe Elverdissen, Löschgruppe Schwarzenmoor, Einsatzführungsdienst, Einsatz- leitwagen II aus Löhne	<b>Eingesetztes Personal</b>
		71
<b>Fahrzeuge</b>	4 Löschfahrzeuge, 1 Drehleiter, 1 Kommandowa- gen, 1 Schlauchwagen, 1 Messfahrzeug, 2 Strei- fenwagen der Polizei Herford	<b>Anzahl Fahrzeuge</b>
		20
<b>Einsatzmittel</b>	1 Wärmebildkamera, 4 Pressluftatmer	
<b>Einsatzart</b>	Brandgeruch im Krankenhaus	
<b>Ursache</b>	Fahrlässigkeit	
<b>Schadensumme</b>	0,00€	
<b>Verletzte / Getö- tete</b>	keine	

<b>Einsatzablauf</b>	<p>Heute Abend wurde vom technischen Dienst des Klinikums Herford um 19:04 die Feuerwehr Herford wegen Brandgeruchs im Untergeschoss des Klinikums Herford alarmiert.</p> <p>Auf Grund der Alarm- u. Ausrückeordnung der Hansestadt Herford alarmierte die Leitstelle sofort Alarmstufe 3, womit alle Feuerwehreinheiten der Stadt, der Einsatzführungsdienst, ein ELW II und ein leitender Notarzt alarmiert werden.</p> <p>Die 4 Minuten nach Alarmierung eintreffenden hauptamtlichen Kräfte suchten im 1. Untergeschoss nach dem mal mehr mal weniger starken Brandgeruch.</p> <p>Da kein Brandrauch und auch keine Brandmeldeanlage auf eine mögliche Quelle hinwies, dauerte die Suche eine knappe Stunde. Mehr durch Zufall wurde der Angriffstrupp in einem Aufenthaltsraum fündig.</p> <p>Dort war in einer Mikrowelle vermutlich Essen angebrannt.</p> <p>Nach einer ausgiebigen Lüftung mittels eines tragbaren Hochleistungslüfters konnten die Einsatzkräfte die Einsatzstelle und den Bereitstellungsraum um 20:30 Uhr wieder verlassen.</p> <p>Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.</p> <p>Eine Gefahr für Patienten und Personal sowie für den Dienstbetrieb hat nicht bestanden. Es entstand kein Sachschaden.</p>
----------------------	---

(Michael Stiegelmeier)  
Leiter der Feuerwehr

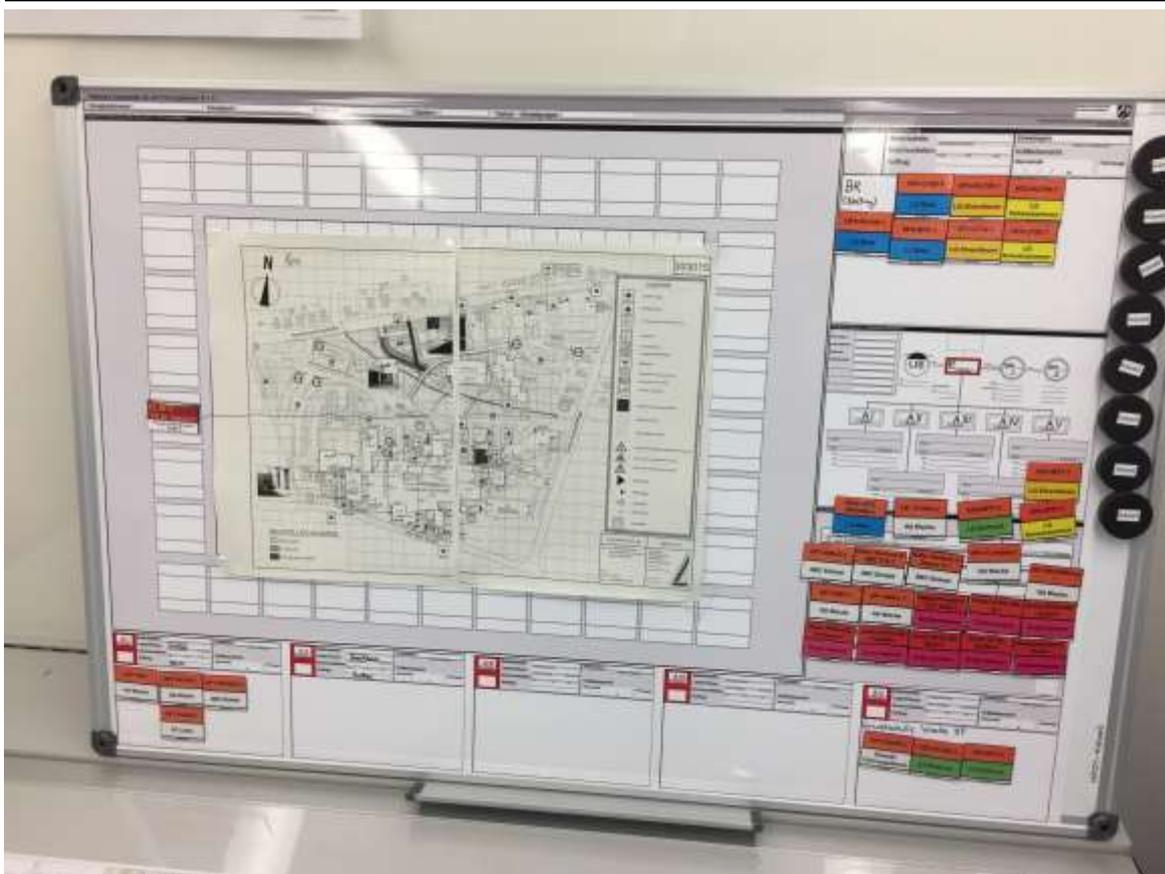

Lagekarte im ELW II Löhne mit den Abschnitten Innenerkundung, Außenerkundung und Bereitstellungsraum.